


Montageanleitung

Ⓒ mounting instruction Ⓕ Notice de montage Ⓖ Instrukcja montażu
Ⓔ Instrucciones de montaje Ⓘ Istruzioni di montaggio

VLT...-5/-7/-11

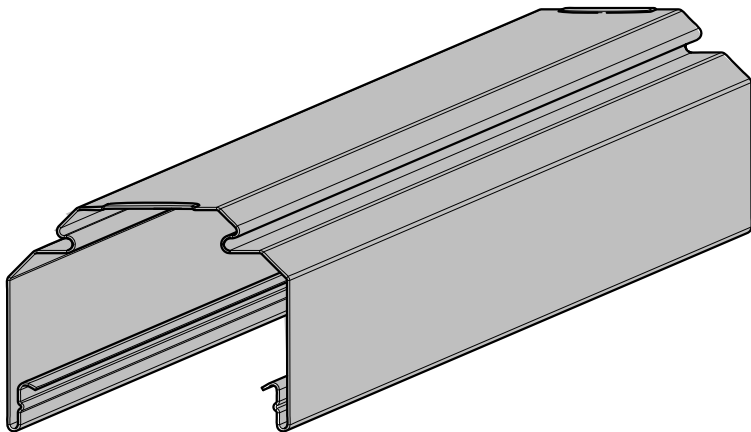

RIDI Leuchten GmbH
Hauptstrasse 31 - 33 · D-72417Jungingen
Tel. 07477/872-0 · Fax 07477/872-48
kontakt@ridi-group.de · www.ridi-group.com



- Ⓓ Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- ⒼⒹ Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.
- Ⓕ Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.
- Ⓗ W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.
- Ⓔ Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.
- Ⓘ Per l'installazione e il funzionamento delle lampade si fa riferimento alle normative di sicurezza nazionali.

Ⓓ Schutzleiterverbindung ist nach der Montage gemäß DIN EN 60598-1 / VDE 0711-1 (min. 10 A, max. 0,5 Ohm) zu prüfen.




ⒼⒹ Earthing connector needs to be checked when mounted according to DIN EN 60598-1/ VDE 0711-1 (min. 10 A, max. 0,5 Ohm)

Ⓕ Raccordement à la terre à vérifier au moment du montage selon DIN EN 60598-1 / VDE 0711-1 (min. 10 A, max. 0,5 Ohm)



Ⓗ Złącze przewodu ochronnego po montażu zgodnie z DIN EN 60598-1 / VDE 0711-1 (min. 10 A, maks. 0,5 Ohm), jest do sprawdzenia.


Ⓔ La conexión a tierra se debe comprobar después del montaje según DIN EN 60598-1 / VDE 0711-1 (mín. 10 A, máx. 0,5 Ohm)



Ⓘ Il collegamento del conduttore di protezione dev'essere controllato dopo il montaggio secondo DIN EN 60598-1 / VDE 0711-1 (min. 10 A, max. 0,5 Ohm).

I_N 16A max. I_N 10A max.

	1	2	3	N	⊕	4	5	6	7	8	9
Ø [mm²]	2.5					1.5					
...5 IND/EVG	L1	L2	L3	N	⊕						
...7 DIM / DSI / DALI	L1	L2	L3	N	⊕	+ D1 DA	- D2 DA				
...7 ED. / Z	L1	L2	L3	N	⊕	NL L	NL N				
...11 DIM / DSI / DALI	L1	L2	L3	N	⊕			+ D1 DA	+ D1 DA	- D2 DA	- D2 DA
...11 ED. / Z	L1	L2	L3	N	⊕			NL L	NL L	NL N	NL N
...11 ED. / Z + DIM / DSI / DALI	L1	L2	L3	N	⊕	+ D1 DA	- D2 DA	NL L	NL L	NL N	NL N




14/16

Type


5/16

VLKL



8/16

VLTV



9/16
10/16

8/16

VLTV



6/16


VLTV



8/16

6/16

VLTV



7/16

Type

6/16

VLTLA



8/16

VLTE



11/16
12/16
13/16

14/16

VLBK

VLBSBK




9/16

VLNE-...S


14/16

VLNE-...F



9/16

VLTV-MH




5/16

VLTHD



5/16

VLTHSD



5/16

VLTHDS



7/16

5/16

VLTHP



5/16

VLTHA



7/16


5/16

VLTHD-H01



5/16

VLTHB



7/16


5/16

VLTHD-H10




5/16

VLTHS



7/16

VLBP



ZRPK




7/16

SLKG



ZRP



7/16

VLKH



7/16

VLSPSO-KH




7/16

TRA 008




5/16

VLTW



5/16

VLTKS

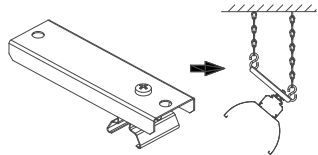



VLTH..
VLTW..
VLTKS



VLKLN




1

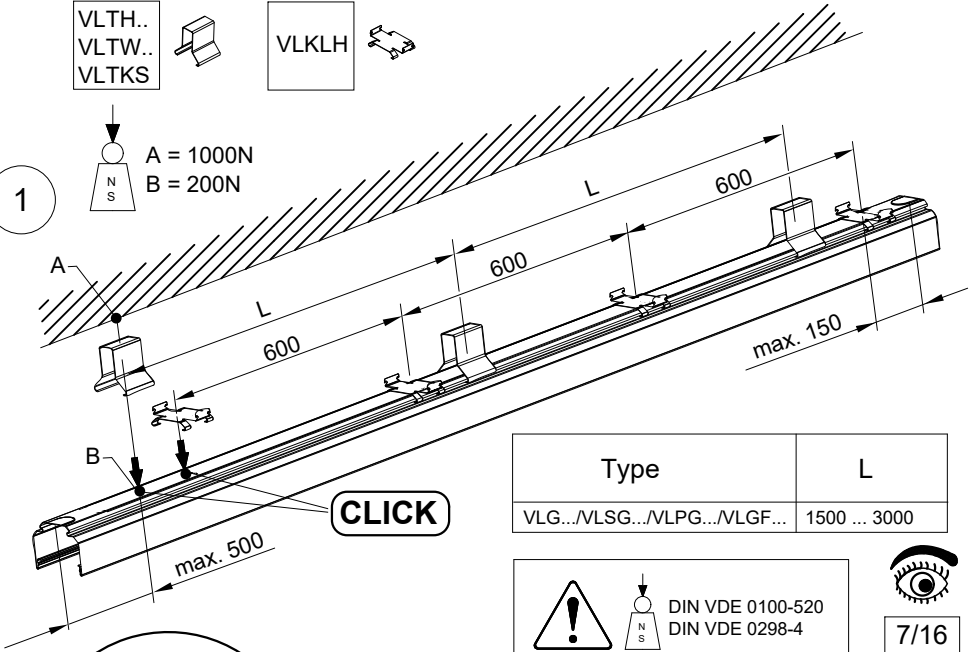


Type	L
VLG.../VLSG.../VLPG.../VLGF...	1500 ... 3000

DIN VDE 0100-520
DIN VDE 0298-4


7/16

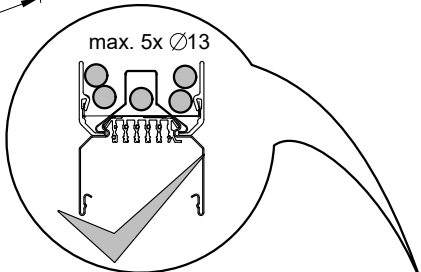


2

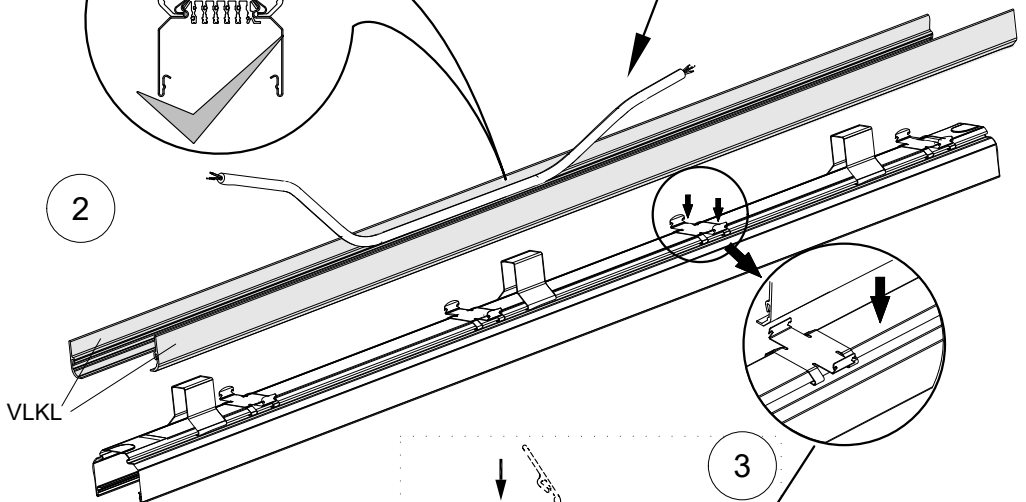


3

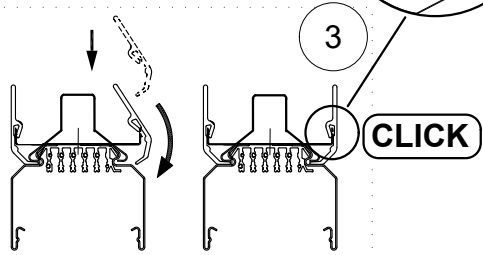

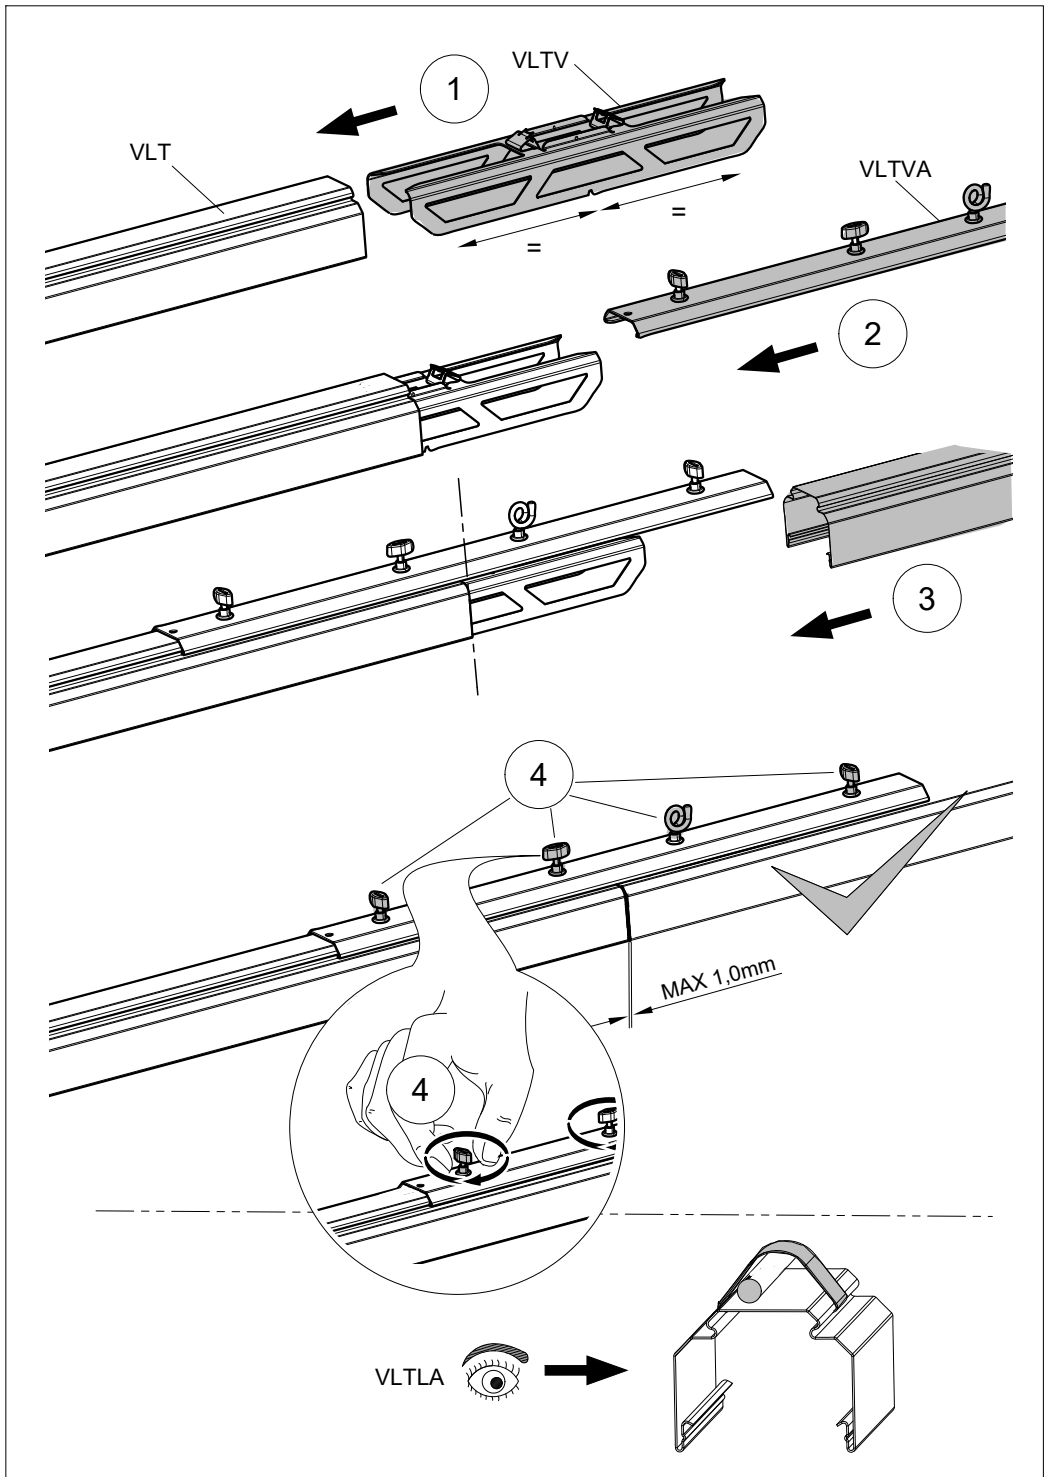


1

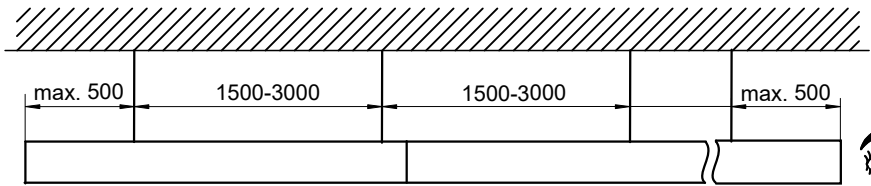

5/16

2

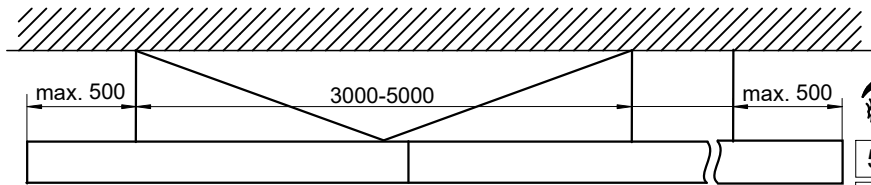


5/16

6/16


2a

Type	L
VLG.../VLSG.../VLPG.../VLGF...	1500 ... 3000




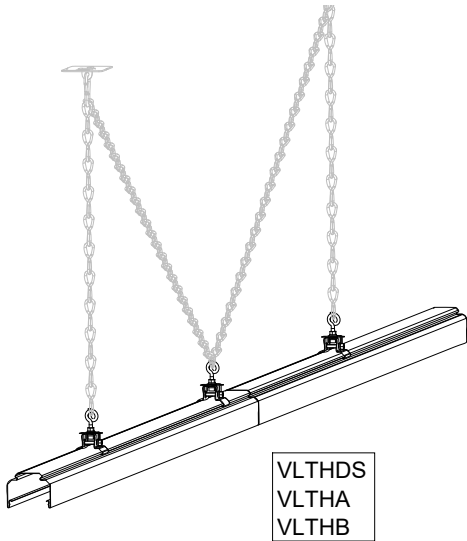







2b

Type	L
VLG.../VLSG.../VLPG.../VLGF...	1500 ... 3000

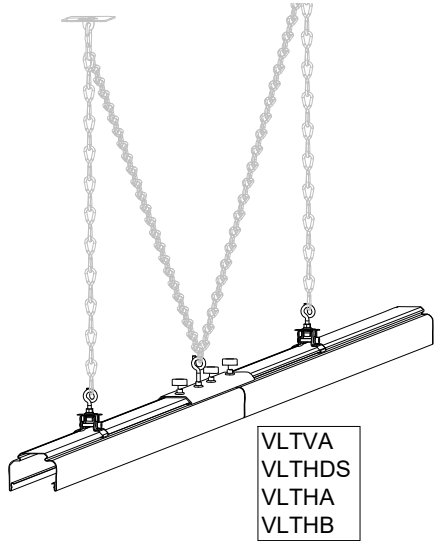

IP 20 / IP 54

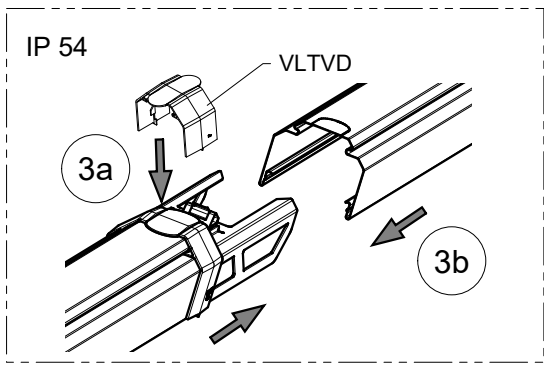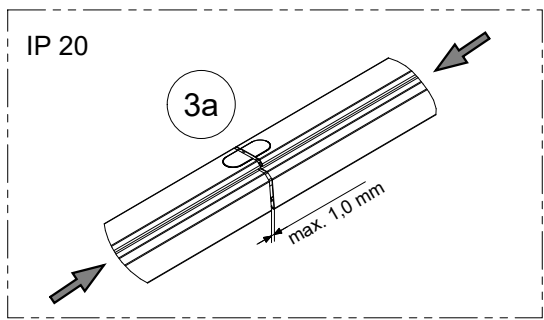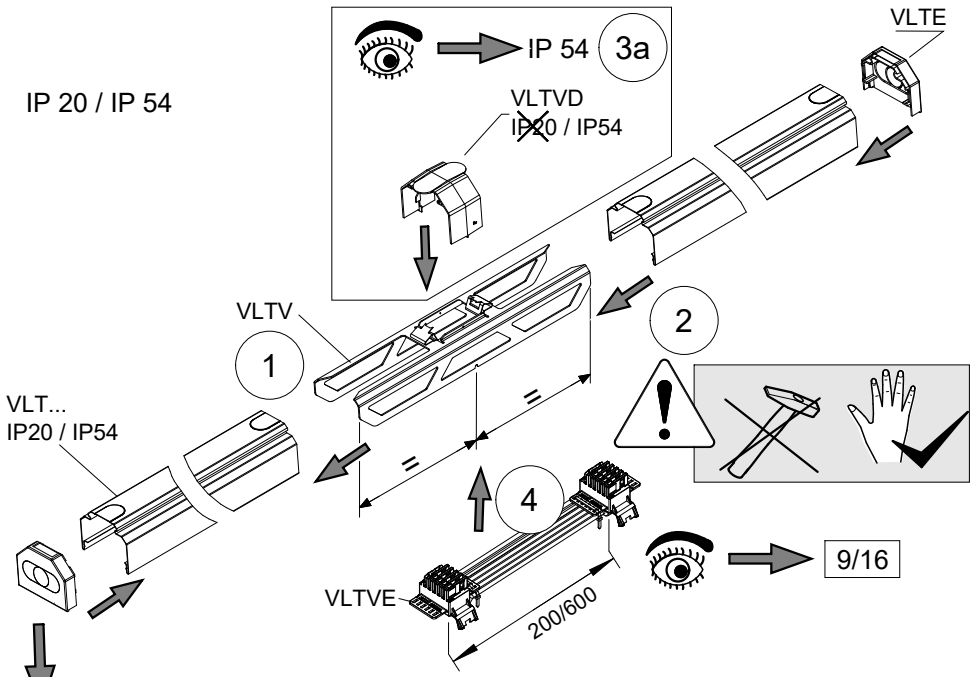


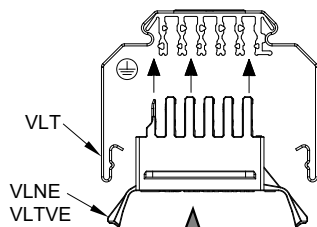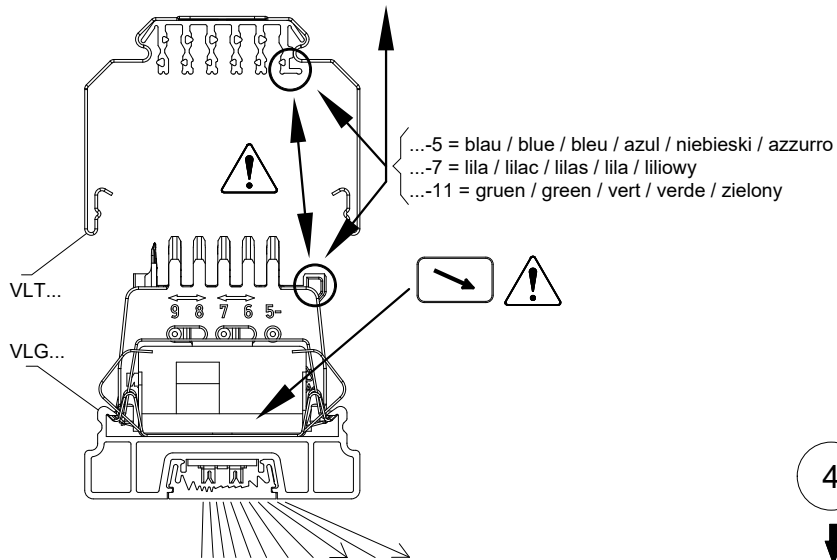
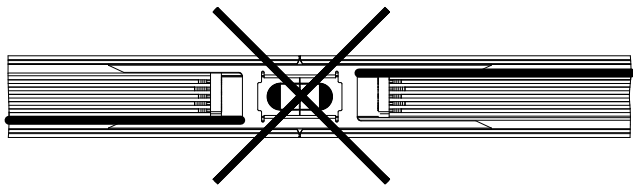


CLICK









CLICK

VLTVE







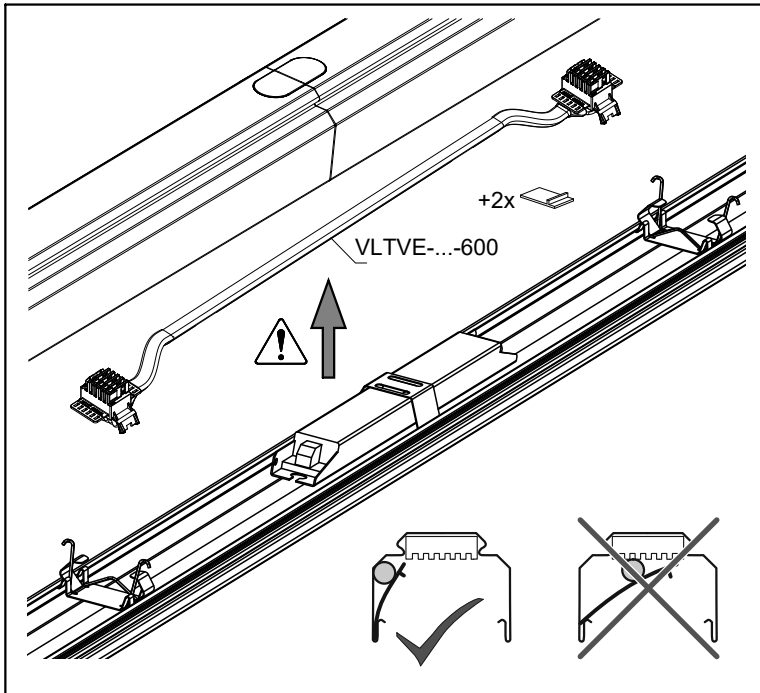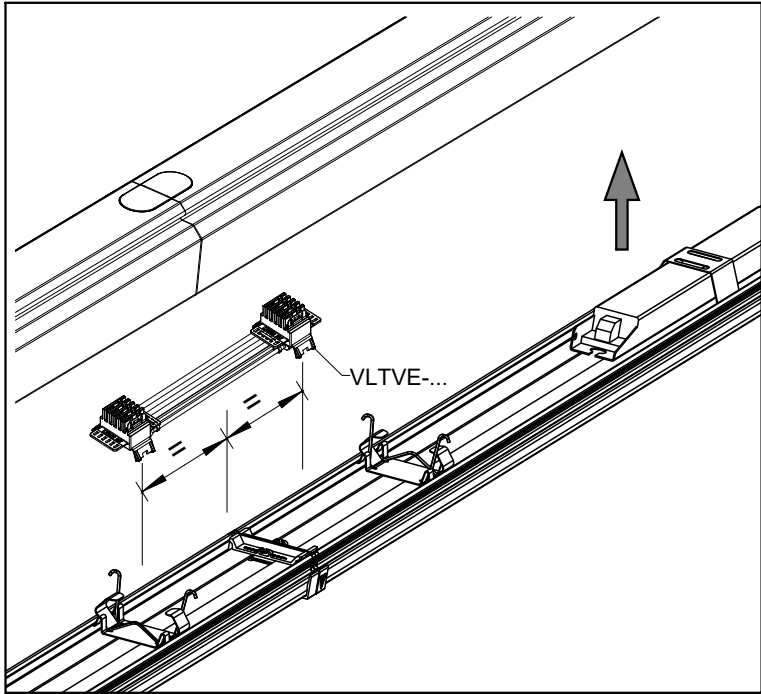

A

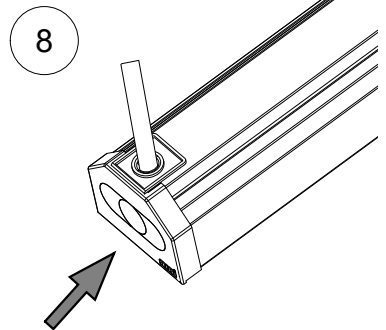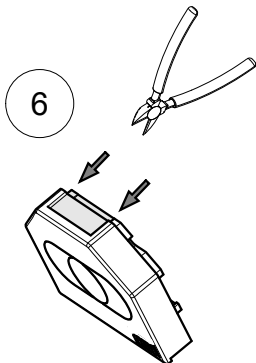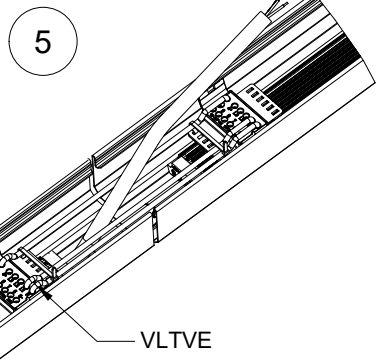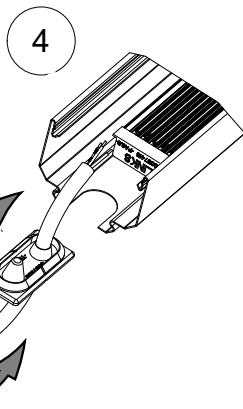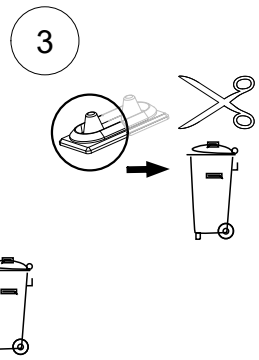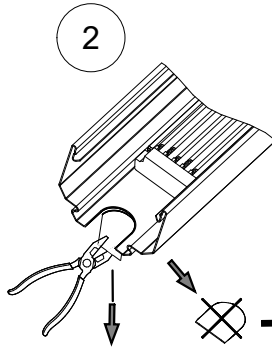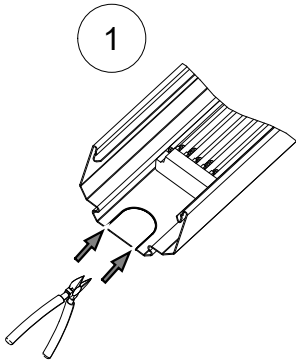

B

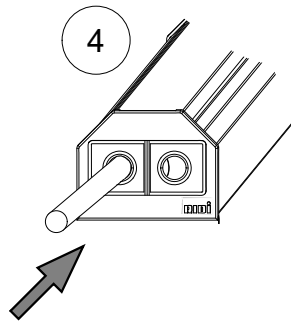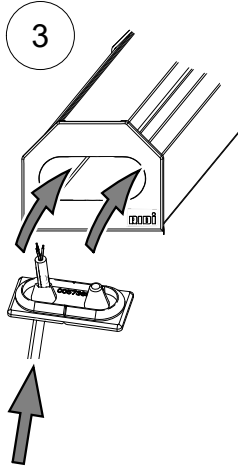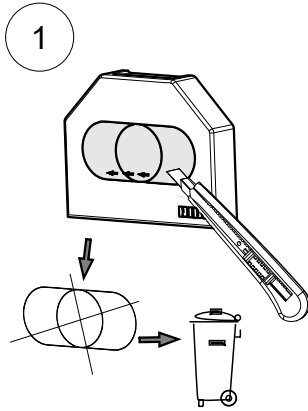


C




IP 54

1




2

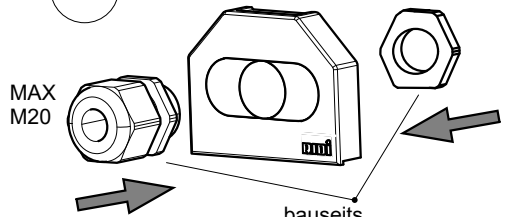


bauseits
to be supplied on-site
À prévoir sur place
por parte del cliente
a cura del cliente


3

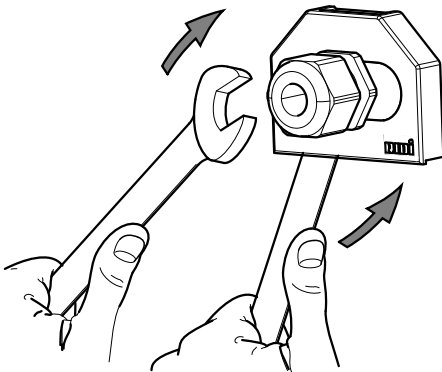


4

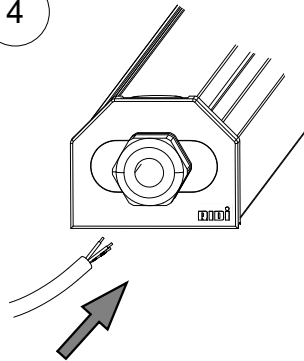

5

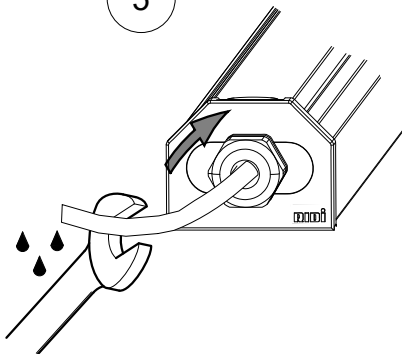

6

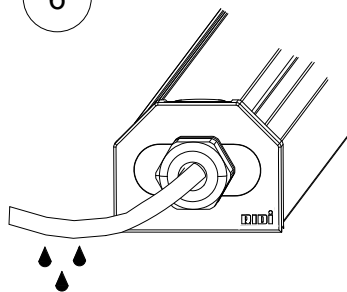






→ 2




I_N max. 10A 1,5 mm²
 I_N max. 16A 2,5 mm²





bauseits
to be supplied on-site
À prévoir sur place
a cura del cliente




VLNE-...S




sol.
1,5-2,5mm²



VLNE-...F



1,5-2,5mm²

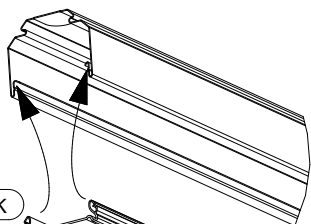


CLICK

VLBK
IP20/ IP54

VLSBK
IP20 / IP54

VLSBKD
+ VLBK =
VLSBK



- (D) Die Tragschiene VLT ist vollständig zu verschließen
- (GB) The mounting rail VLT is complete sealable
- (F) le rail de montage VLT doit être complètement scellé
- (PL) szyna montażowa VLT musi być całkowicie uszczelniona
- (E) el carril de montaje VLT debe estar completamente sellado
- (I) la guida di montaggio VLT deve essere completamente sigillata

