


RIDI

**EDLR 75-1...4
Montageanleitung**

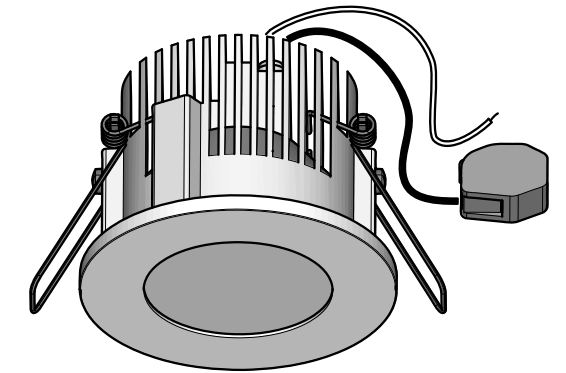

RIDI Leuchten GmbH
 Hauptstrasse 31 - 33
 D-72417 Jungingen
 Tel.: 07477/872-0
 Fax.: 07477/872-48
 eMail: info@ridi.de
 Internet: www.ridi.de

I


D Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

GB Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.


F Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.

PL W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.

E Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.

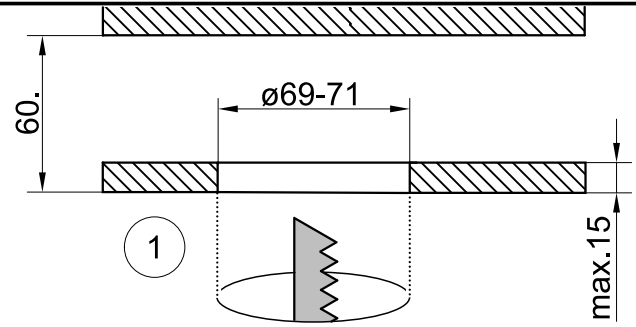

Typ	L1	L2
EDLR 75	900	150
EDLR 75-2		150
EDLR 75-3		150
EDLR 75-4		900

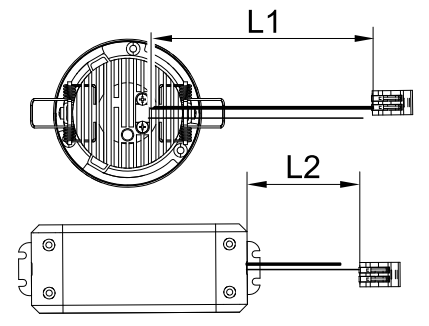

II

$a_{min} = 75mm$
 $b_{min} = 0mm$

Keine Isolierung
 no insulation
 Pas d'isolation
 bez izolacji
 ningún aislamiento

III

RIDI
 AC 230-240V/50-60Hz

IV