

		TYP	L1	TYP	L1
I	VENICE-E	VENICE A/E-F/R/T16 121/39	888	VENICE AB/EB 2x128/54	2266
	VENICE-A	VENICE A/E-F/R/T16 128/54	1188	VENICE AB/EB 2x135/49/80	2866
		VENICE A/E-F/R/T16 135/49/80	1488	VENICE AB/EB 3x128/54	3342
		VENICE A/E-F/R/T16 2x128/54	2374	VENICE AB/EB 3x135/49/80	4242
		VENICE A/E-F/R/T16 2x135/49/80	2974	VENICE AV/EV 2x128/54	2156
		VENICE A/E-F/R/T16 3x128/54	3560	VENICE AV/EV 2x135/49/80	2756
		VENICE A/E-F/R/T16 3x135/49/80	4460	VENICE AV/EV 3x128/54	3232
				VENICE AV/EV 3x135/49/80	4132

II

VENICE-...T16 / R-TUBE

VENICE-A/E-F...
VENICE-GE-LED

VENICE-AE/EE

III

VENICE-TV

VENICE-TV-5 = blau/ blue/ bleu/ azul/ niebieski
 VENICE-TV-7 = lila/ lilac/ lilas/ lila/ liliowy
 VENICE-TV-11 = gruen/ green/ vert/ verde/ zielony

IV




VLDH..

V

VENICE-E-DB

**MONTAGEHINWEIS
VENICE-A/E P10**

RIDI Leuchten GmbH
Hauptstrasse 31 - 33
D-72417 Jungingen
Tel.: 07477/872-0
Fax.: 07477/872-48
eMail: info@ridi.de
Internet: www.ridi.de

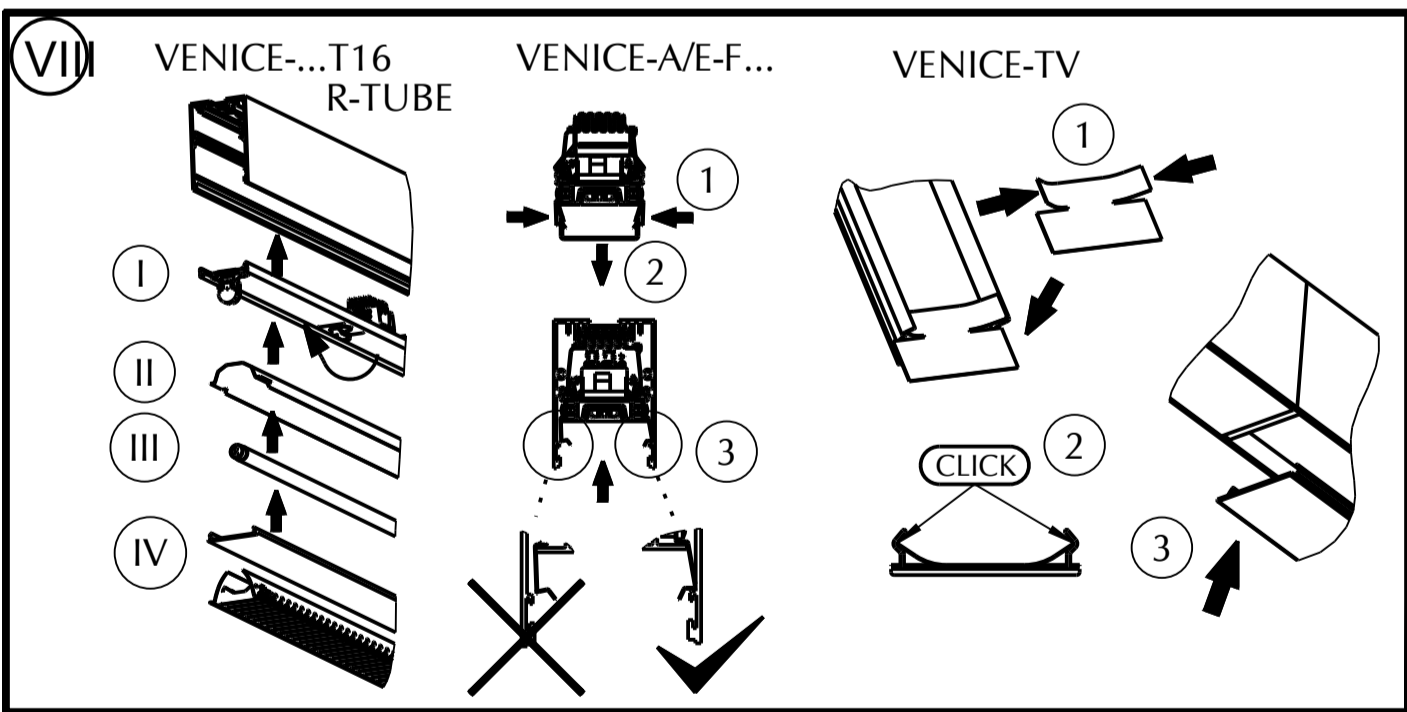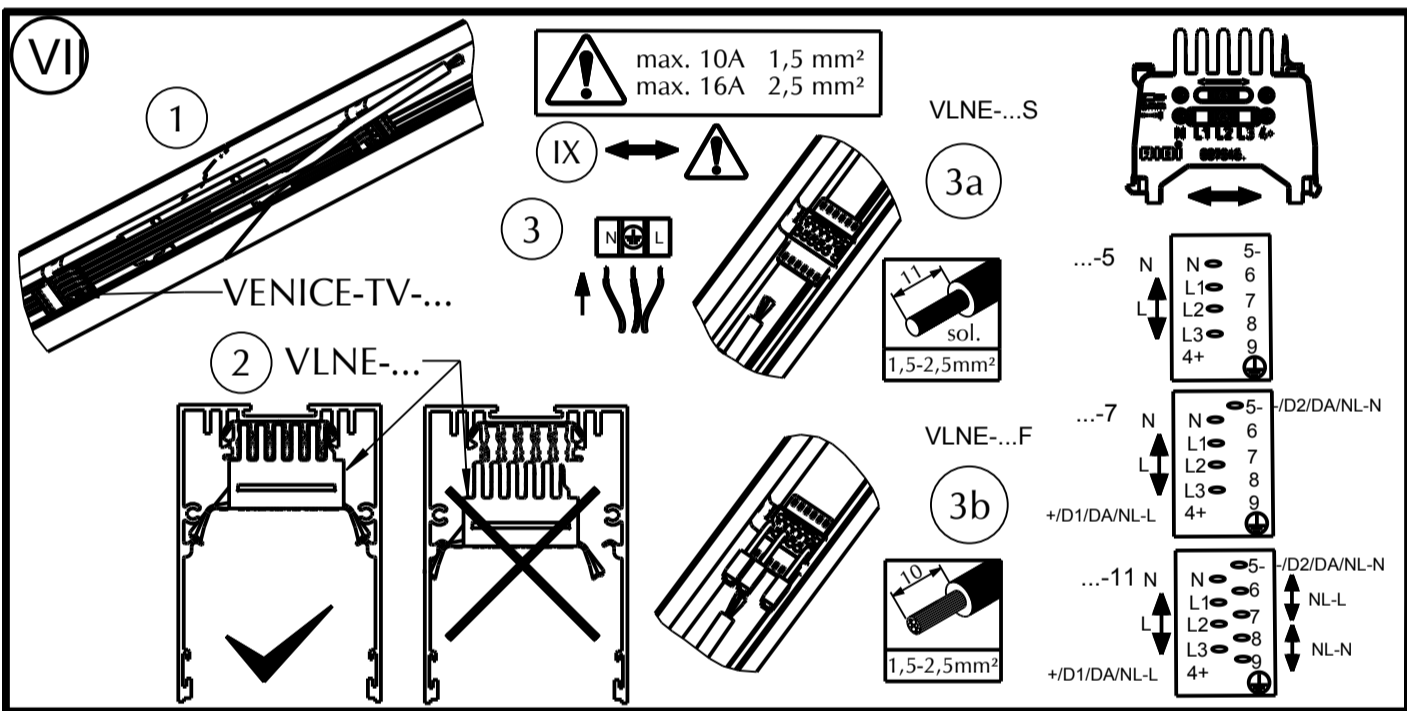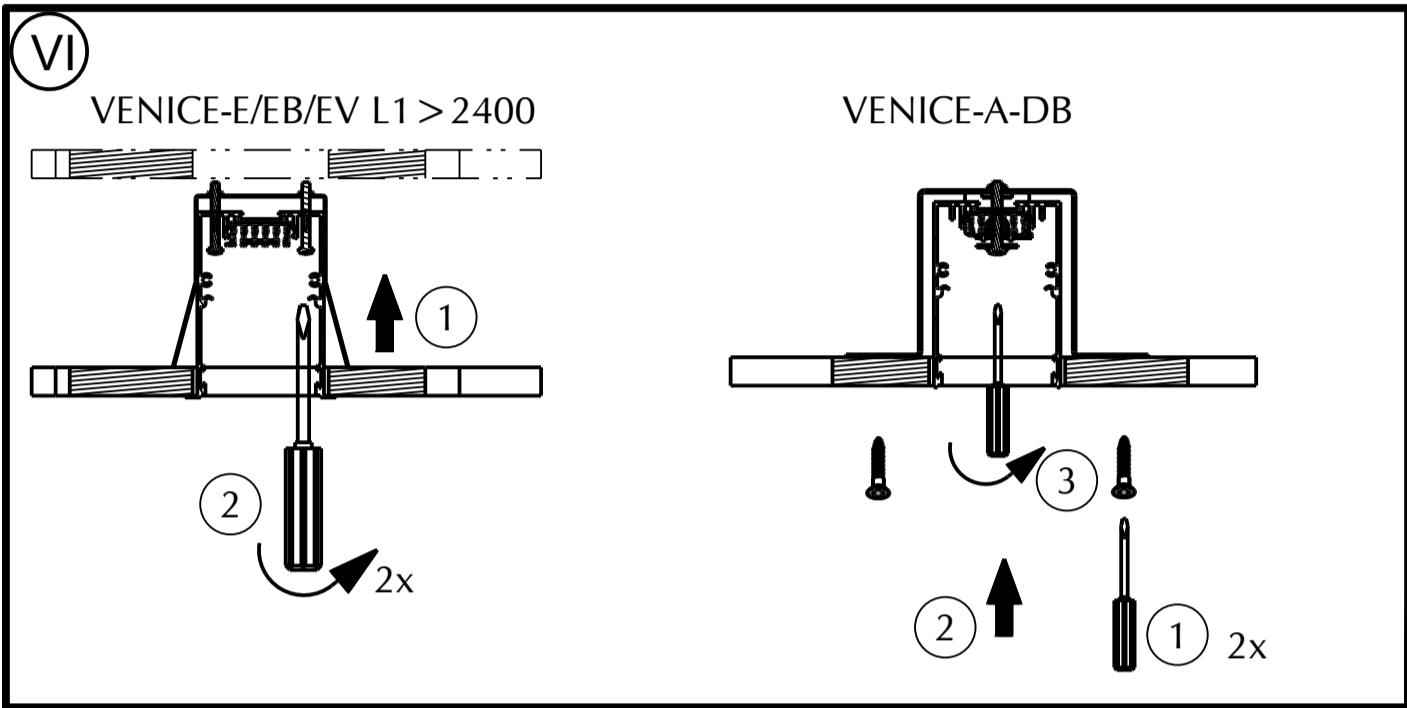

IX

LED

D Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar, wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

GB The light source of this luminaire is not replaceable. When the light source has reached end of life-time the complete luminaire has to be replaced.

F La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source lumineuse aura atteint la limite de sa durée de vie, le luminaire complet doit être remplacé.

PL Nie ma możliwości wymiany źródła światła w tej oprawie oświetleniowej, po zakończeniu żywotności źródła światła, należy wymienić całą oprawę oświetleniową.

E La fuente luminica de esta luminaria no se puede sustituir. Cuando la fuente luminica ha alcanzado el final de su vida útil, hay que sustituir toda la luminaria.

D Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

GB Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.

F Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires, il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.

PL W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.

E Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.

	1	2	3	N ⊕	4	5	6	7	8	9
									K1	K2
∅ [mm ²]	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
...-5 IND/EVG	L1	L2	L3	N ⊕						
...-7 DIM/DSI/DALI	L1	L2	L3	N ⊕	+ D1 DA	- D2 DA				
...-7 ED.	L1	L2	L3	N ⊕	NL L	NL N				
...-11 DIM/DSI/DALI	L1	L2	L3	N ⊕			+ D1 DA	+ D1 DA	- D2 DA	- D2 DA
...-11 ED.	L1	L2	L3	N ⊕			NL L	NL L	NL N	NL N
...-11 ED. +DIM/DSI/DALI	L1	L2	L3	N ⊕	+ D1 DA	- D2 DA	NL L	NL L	NL N	NL N

D Schutzleiterverbindung ist nach der Montage gemäß DIN EN 60598-1 / VDE 0711-1 (min. 10 A, max. 0,5 Ohm) zu prüfen.

GB Earthing connector needs to be checked when mounted according to DIN EN 60598-1 / VDE 0711-1 (min. 10 A, max. 0,5 Ohm).

F Raccordement à la terre à vérifier au moment du montage selon DIN EN 60598-1 / VDE 0711-1 (min. 10 A, max. 0,5 Ohm).

PL Złącze przewodu ochronnego po montażu zgodnie z DIN EN 60598-1 / VDE 0711-1 (min. 10 A, maks. 0,5 Ohm), jest do sprawdzenia.

E La conexión a tierra se debe comprobar después del montaje según DIN EN 60598-1 / VDE 0711-1 (min. 10 A, máx. 0,5 Ohm).