

Leerschrank

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
 TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44
 Schutzklasse II (schutzisoliert)
 Material : glasfaserverstärktes Polyester
 (SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
 Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
 Schließung : Einfachschließung
 (Profizylinder eingebaut)


1710

bestehend aus :

- Montageplatte PVC 6mm

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 1
- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

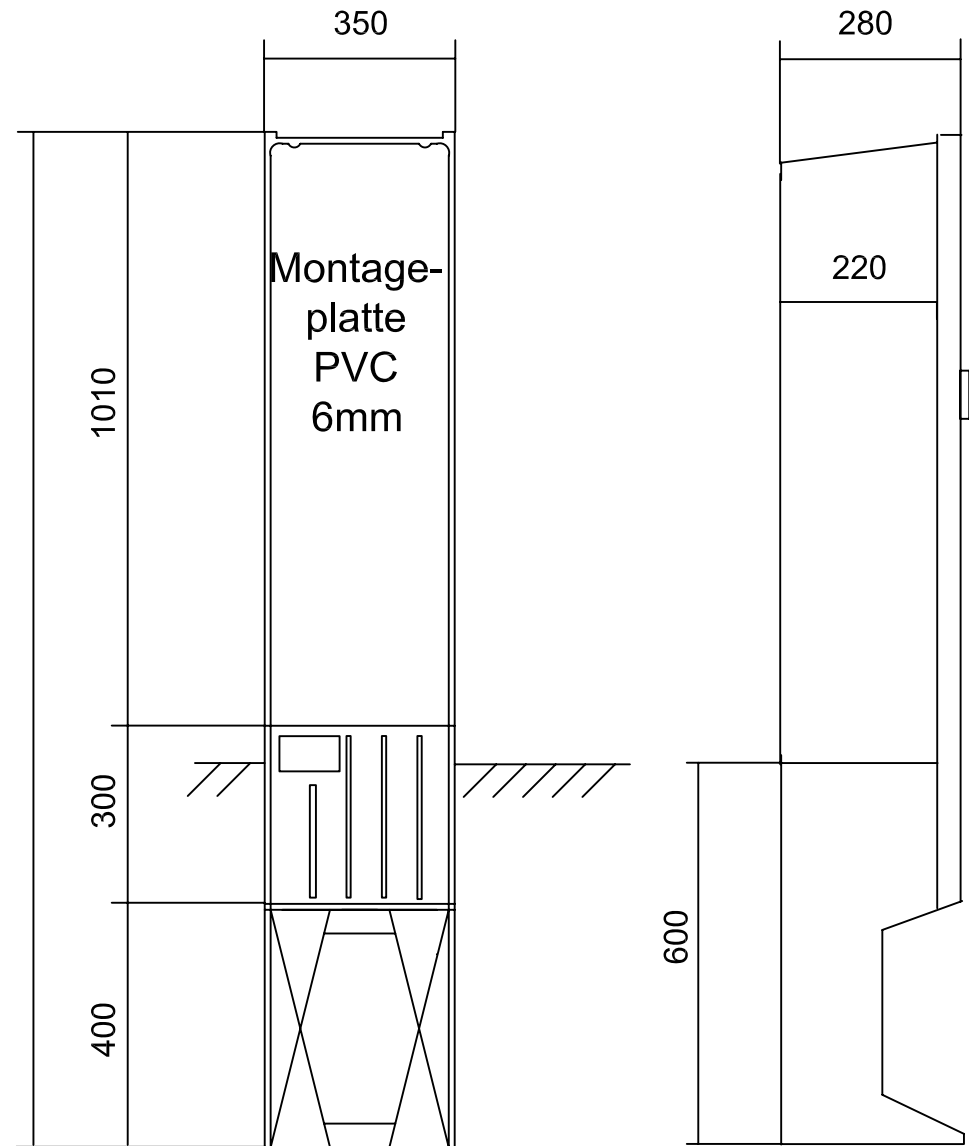

Gehäusotyp

GSAB 35S1710

H : 1710

B : 350

T : 280

			Datum	23.12.10	Projek: Leerschrank Best.Nr.:35S1700M	Ang.-Nr.:	
			Bearb.	J.Drechsler		Auf.-Nr.:	
			Gepr.				
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.



GSAB
 Elektrotechnik GmbH

			=	
			+	
Lindenstraße 23	Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1	v.	
99718 Greußen	Fax: 49/03636/7614-30	1	Bl.	